


موقف وزارة الكهرباء ليوم الاحد ٢٠١٢/١/٢٢

التوليد والطلب الكلي في حمل الذروة ومعدل الانتاج لعموم العراق بالميكرو واط

النسبة المئوية لمعدل الانتاج و معدل الطلب	القدرات المفقودة	معدل الطلب	معدل الانتاج	الطلب خلال الذروة	حمل الذروة	عموم العراق
46.5% ↓	2640 ↓	12400 ↓	5769 ↓	12500 ↑	6105 ↑	وزارة الكهرباء
86% ↑	355 ↑	2500 ↑	2145 ↑	3000 ↑	2195 ↓	كردستان

القدرات المستوردة بالميكرو واط	
148 ↓	خط سربيل زهاب - ديالى
271 ↓	خط المحمرة - خور الزبير
336 ↑	خط مير ساد- ديالى
168 ↓	خط كرخه - عمارة
62 ↓	البارجة رقم (١)
80 ↓	البارجة رقم (٢)
٥٦ ↓	البارجة رقم (٣)
١١٢١ ↓	المجموع

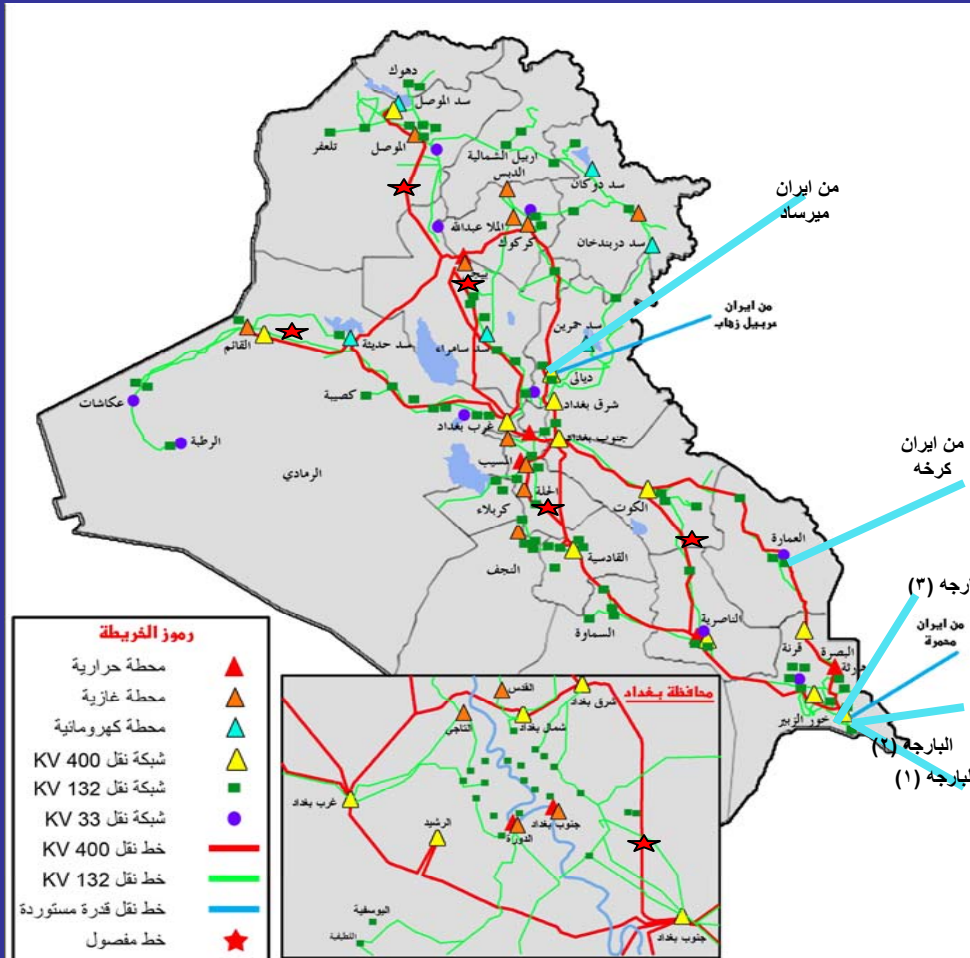

تفاصيل معدل الانتاج الكلي بالميكرو واط	
وزارة الكهرباء	
4705 ↓	انتاج الوزارة
923 ↓	قدرات الخطوط المستوردة
141 ↓	انتاج البارجات
5769 ↓	مجموع انتاج الوزارة
اقليم كردستان	
2094 ↑	انتاج المحطات الغازية
51 ↓	انتاج المحطات الكهرومائية
2145 ↑	مجموع انتاج كردستان
7914 ↑	مجموع معدل الانتاج الكلي لعموم العراق