


موقف وزارة الكهرباء ليوم الاثنين ٢٠١٢/١/٢٣

التوليد والطلب الكلي في حمل الذروة ومعدل الانتاج لعموم العراق بالميكرو واط

النسبة المتوقعة لمعدل الانتاج و معدل الطلب	القدرات المفقودة	معدل الطلب	معدل الانتاج	الطلب خلال الذروة	حمل الذروة	عموم العراق
44% ↓	2515 ↑	13000 ↓	5769 ↓	13500 ↓	6290 ↑	وزارة الكهرباء
87% ↑	336 ↑	2500 ↓	2164 ↑	3000 ↓	2136 ↓	كردستان

القدرات المستوردة بالميكرو واط	
150 ↑	خط سربيل زهاب - ديالى
277 ↑	خط المحمرة - خور الزبير
344 ↑	خط مير ساد- ديالى
190 ↑	خط كرخه - عمارة
71 ↑	البارجة رقم (١)
91 ↑	البارجة رقم (٢)
٦٧ ↑	البارجة رقم (٣)
١١٩٠ ↑	المجموع
معدل عدد ساعات التجهيز عدا كردستان	
بغداد	للمحافظات
7 ↓	8 ↓

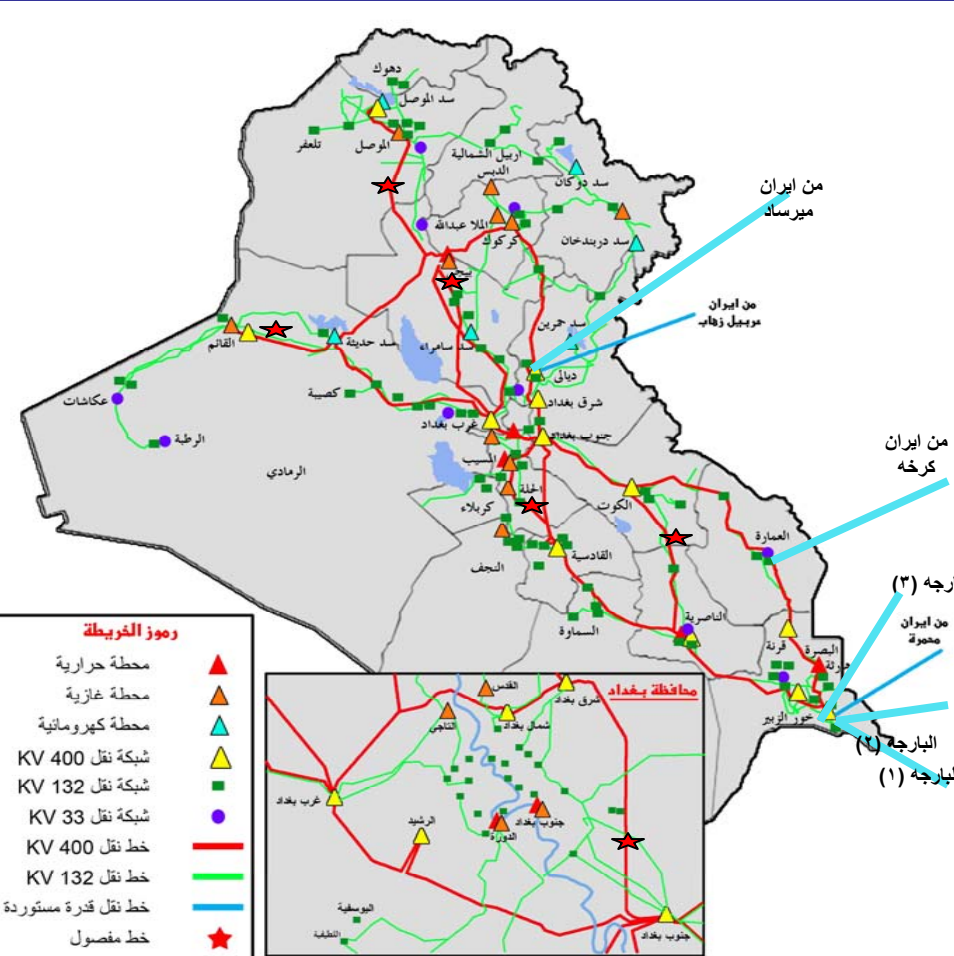

تفاصيل معدل الانتاج الكلي بالميكرو واط	
وزارة الكهرباء	
4714 ↑	انتاج الوزارة
961 ↑	قدرات الخطوط المستوردة
229 ↑	انتاج البارجات
5904 ↑	مجموع انتاج الوزارة
اقليم كردستان	
2104 ↑	انتاج المحطات الغازية
60 ↑	انتاج المحطات الكهرومائية
2164 ↑	مجموع انتاج كردستان
8068 ↑	مجموع معدل الانتاج الكلي لعموم العراق