

موقف وزارة الكهرباء ليوم الثلاثاء ٢٠١٢/١/٢٤

التوليد والطلب الكلي في حمل الذروة ومعدل الانتاج لعموم العراق بالميكرو واط


النسبة المئوية لمعدل الانتاج و معدل الطلب	القدرات المفقودة	معدل الطلب	معدل الانتاج	الطلب خلال الذروة	حمل الذروة	عموم العراق
43% ↓	2485 ↑	13000 ↓	5682 ↓	13500 ↑	5840 ↓	وزارة الكهرباء
85% ↓	376 ↓	2500 ↑	2124 ↓	3000 ↑	2199 ↑	كردستان

القدرات المستوردة بالميكرو واط

149 ↓	خط سربيل زهاب - ديالى
285 ↑	خط المحمرة - خور الزبير
385 ↑	خط مير ساد- ديالى
194 ↑	خط كرخه - عمارة
31 ↓	البارجة رقم (١)
81 ↓	البارجة رقم (٢)
٢٤ ↓	البارجة رقم (٣)
١١٤٩ ↓	المجموع

معدل عدد ساعات التجهيز عدا كردستان

بغداد	للمحافظات
6 ↓	7 ↓

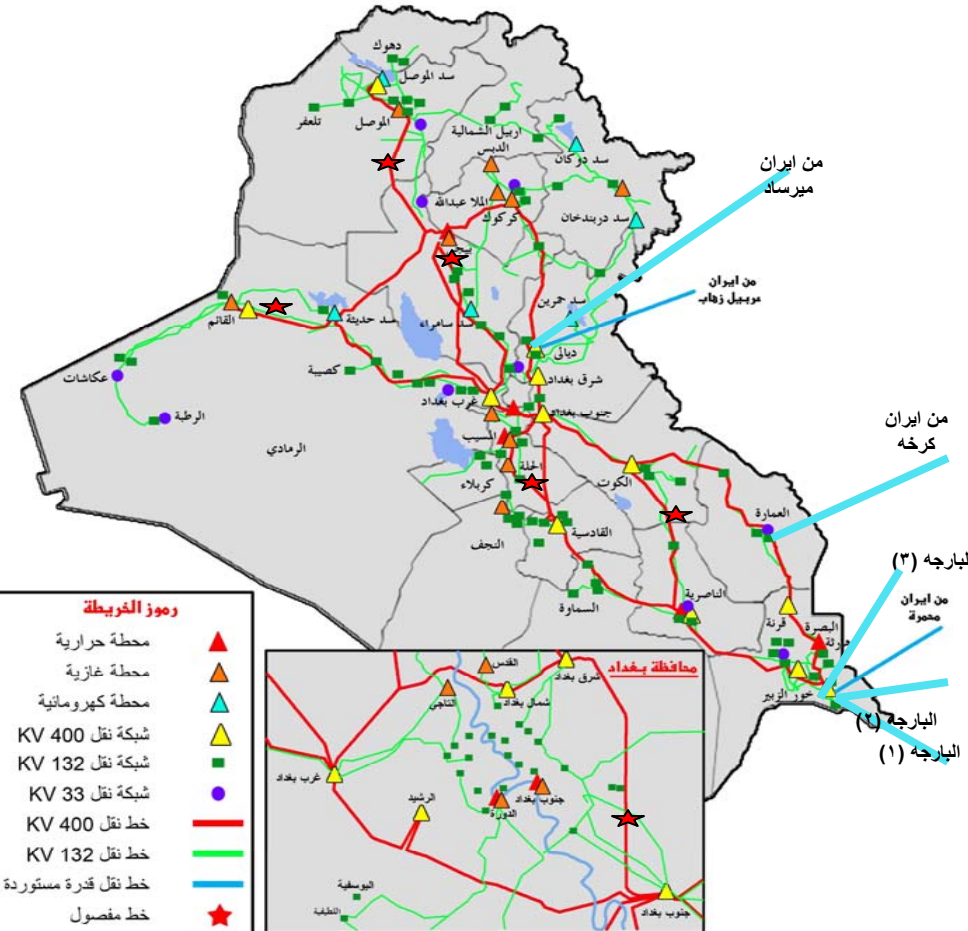

تفاصيل معدل الانتاج الكلي بالميكرو واط

وزارة الكهرباء	
4557 ↓	انتاج الوزارة
1012 ↑	قدرات الخطوط المستوردة
112 ↓	انتاج البارجات
5681 ↓	مجموع انتاج الوزارة
اقليم كردستان	
2063 ↓	انتاج المحطات الغازية
61 ↑	انتاج المحطات الكهرومائية
2124 ↓	مجموع انتاج كردستان
7805 ↓	مجموع معدل الانتاج الكلي لعموم العراق