


موقف وزارة الكهرباء ليوم الاربعاء ٢٠١٢/١/٢٥

التوليد والطلب الكلي في حمل الذروة ومعدل الانتاج لعموم العراق بالميكرو واط

النسبة المئوية لمعدل الانتاج و معدل الطلب	القدرات المفقودة	معدل الطلب	معدل الانتاج	الطلب خلال الذروة	حمل الذروة	عموم العراق
41.5% ↓	2485 ↑	13000 ↓	5395 ↓	13500 ↑	5840 ↓	وزارة الكهرباء
84% ↓	409 ↓	2500 ↑	2091 ↓	3000 ↑	2199 ↑	كردستان

القدرات المستوردة بالميكرو واط

153 ↑	خط سربيل زهاب - ديالى
287 ↑	خط المحمرة - خور الزبير
387 ↑	خط مير ساد- ديالى
193 ↓	خط كرخه - عمارة
19 ↓	البارجة رقم (١)
46 ↓	البارجة رقم (٢)
٤٣ ↑	البارجة رقم (٣)
١١٢٨ ↓	المجموع
معدل عدد ساعات التجهيز عدا كردستان	
بغداد	للمحافظات
5 ↓	7 ↑

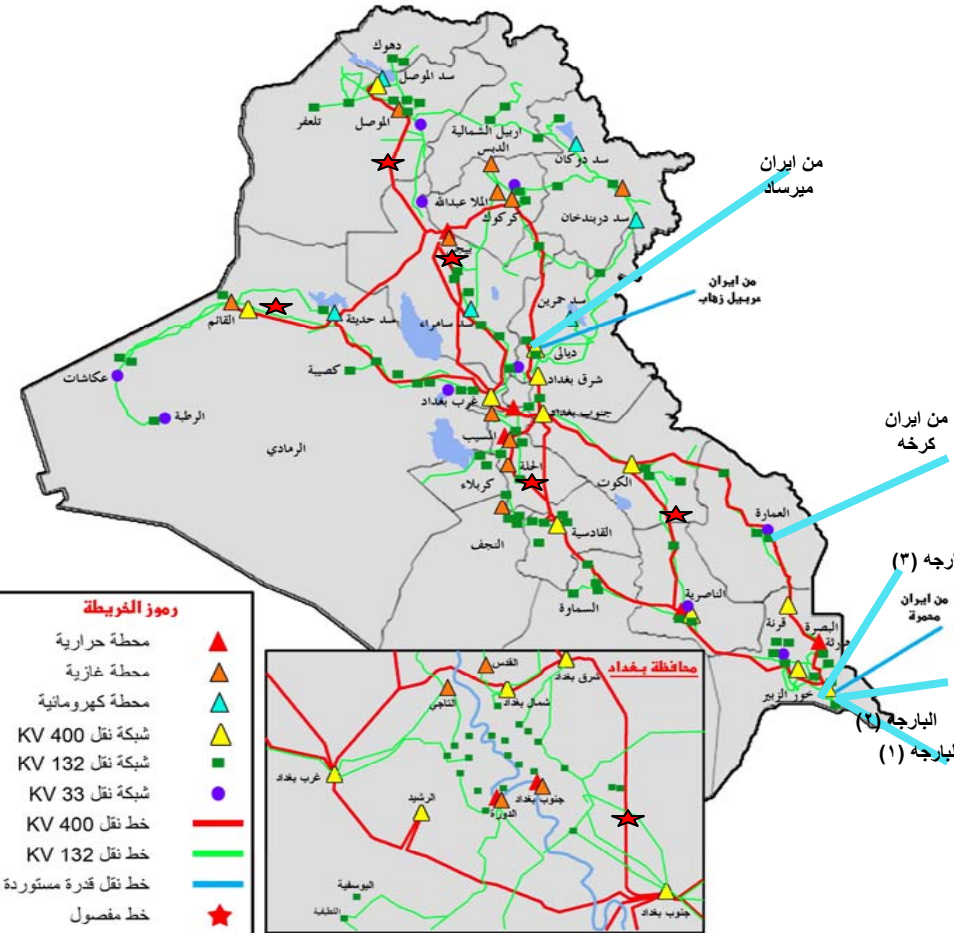

تفاصيل معدل الانتاج الكلي بالميكرو واط

وزارة الكهرباء	
4267 ↓	انتاج الوزارة
1020 ↑	قدرات الخطوط المستوردة
108 ↓	انتاج البارجات
5395 ↓	مجموع انتاج الوزارة
اقليم كردستان	
2024 ↓	انتاج المحطات الغازية
67 ↑	انتاج المحطات الكهرومائية
2091 ↓	مجموع انتاج كردستان
7486 ↓	مجموع معدل الانتاج الكلي لعموم العراق