


موقف وزارة الكهرباء ليوم الخميس ٢٠١٢/١/٢٦

التوليد والطلب الكلي في حمل الذروة ومعدل الانتاج لعموم العراق بالميكرو واط

النسبة المئوية لمعدل الانتاج و معدل الطلب	القدرات المفقودة	معدل الطلب	معدل الانتاج	الطلب خلال الذروة	حمل الذروة	عموم العراق
↑ 42.5%	↓ 2725	↑ 12500	↓ 5327	↑ 13000	↓ 5720	وزارة الكهرباء
↓ 77%	↓ 565	↑ 2500	↓ 1935	↑ 3000	↓ 2159	كردستان

القدرات المستوردة بالميكرو واط	
↑ 155	خط سربيل زهاب - ديالى
↓ 266	خط المحمرة - خور الزبير
↓ 386	خط مير ساد- ديالى
↓ 185	خط كرخه - عمارة
↑ 44	البارجة رقم (١)
↓ 9	البارجة رقم (٢)
↑ ٧٤	البارجة رقم (٣)
↓ ١١١٩	المجموع
معدل عدد ساعات التجهيز عدا كردستان	
بغداد	للمحافظات
↓ 5	↓ 7

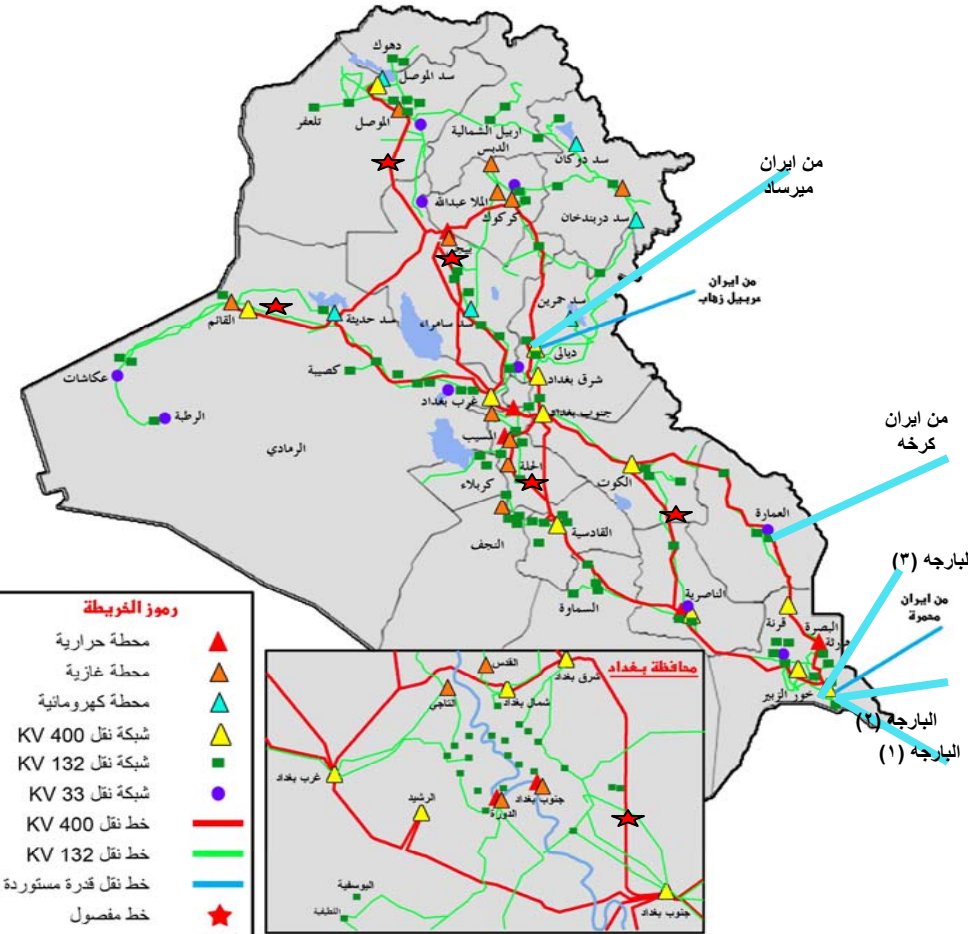

تفاصيل معدل الانتاج الكلي بالميكرو واط	
وزارة الكهرباء	
↑ 4283	انتاج الوزارة
↓ 991	قدرات الخطوط المستوردة
↑ 127	انتاج البارجات
↓ 5327	مجموع انتاج الوزارة
اقليم كردستان	
↓ 1874	انتاج المحطات الغازية
↓ 61	انتاج المحطات الكهرومائية
↓ 1935	مجموع انتاج كردستان
↓ 7263	مجموع معدل الانتاج الكلي لعموم العراق